

Descrizione linea	Alimentazione quadro prese e luci QPL	Sezionatore Generale di Quadro	Gruppo Termico	Rivelazione GAS	Trattamento Acqua
Numero circuito	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9
Potenza (kW)			0,5	0,1	0,5
Interruttore o sezionatore o salvamotore	Poli	3+N	3+N	1+N	1+N
	In/Taratura (A)	32	32	10	16
	Potere inter. (kA)			6	6
	Idn differ. (A)				0,03
Contattore	Curva		C	C	C-AC
	Categoria				
Fusibile	lb (A)				
	Tipo				
Relé Termico	Inf (A)				
	Tipo				
	Campo Regol. (A)				
Trasformatore	Taratura (A)				
	Rapp. Trasform.				
Linea	Potenza (VA)				
	Tipo Cavo	FG160R16	FS17/FROR	FG160R16	FG160R16
	Sezione (mm ²)	5G6	1,5	3G1,5	3G2,5

CLIENTE	Comune di Somma Lombardo	DATA	13/07/22	AGG.		varesecontrolli s.r.l. via Ticino, 15 - 21100 Varese - tel. 0332/226470 fax 0332/820811 e-mail<info@varesecontrolli.it>	RIF.QUADRO	QCT		
DESCRIZIONE	Scuola Secondaria Leonardo da Vinci	DISEGNATORE	DL	STABILE	2927-08		FILE	22053202	PAGINA	1/6
	Schema elettrico unifilare QUADRO CENTRALE TERMICA	CONTROLLO	DB	COMMESSA	220532					


A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione scritta della scrivente.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
a	da pag.2										a
b											b
c											c
d											d
e	PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA										e
f											f
g											g
h	da pag.2										h
i											i

Descrizione linea											
Numero circuito											
Potenza (kW)											
Interruttore o sezionatore o salvamotore	Poli										
	In/Taratura (A)										
	Potere inter. (kA)										
	Idn differ. (A)										
Contattore	Curva										
	Categoria										
Fusibile	Ib (A)										
	Tipo										
Relé Termico	Inf (A)										
	Tipo										
	Campo Regol. (A)										
Trasformatore	Taratura (A)										
	Rapp. Trasform.										
Linea	Potenza (VA)										
	Tipo Cavo										
	Sezione (mm ²)										

CLIENTE	Comune di Somma Lombardo	DATA	13/07/22	AGG.						RIF.QUADRO	QCT	
DESCRIZIONE	Scuola Secondaria Leonardo da Vinci	DISEGNATORE	DL	STABILE	2927-08	varesecontrolli s.r.l. via Ticino, 15 - 21100 Varese - tel. 0332/226470 fax 0332/820811 e-mail<info@varesecontrolli.it>			FILE	22053202	PAGINA	2/6
	Schema elettrico unifilare QUADRO CENTRALE TERMICA	CONTROLLO	DB	COMMESSA	220532							


A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione scritta della scrivente.

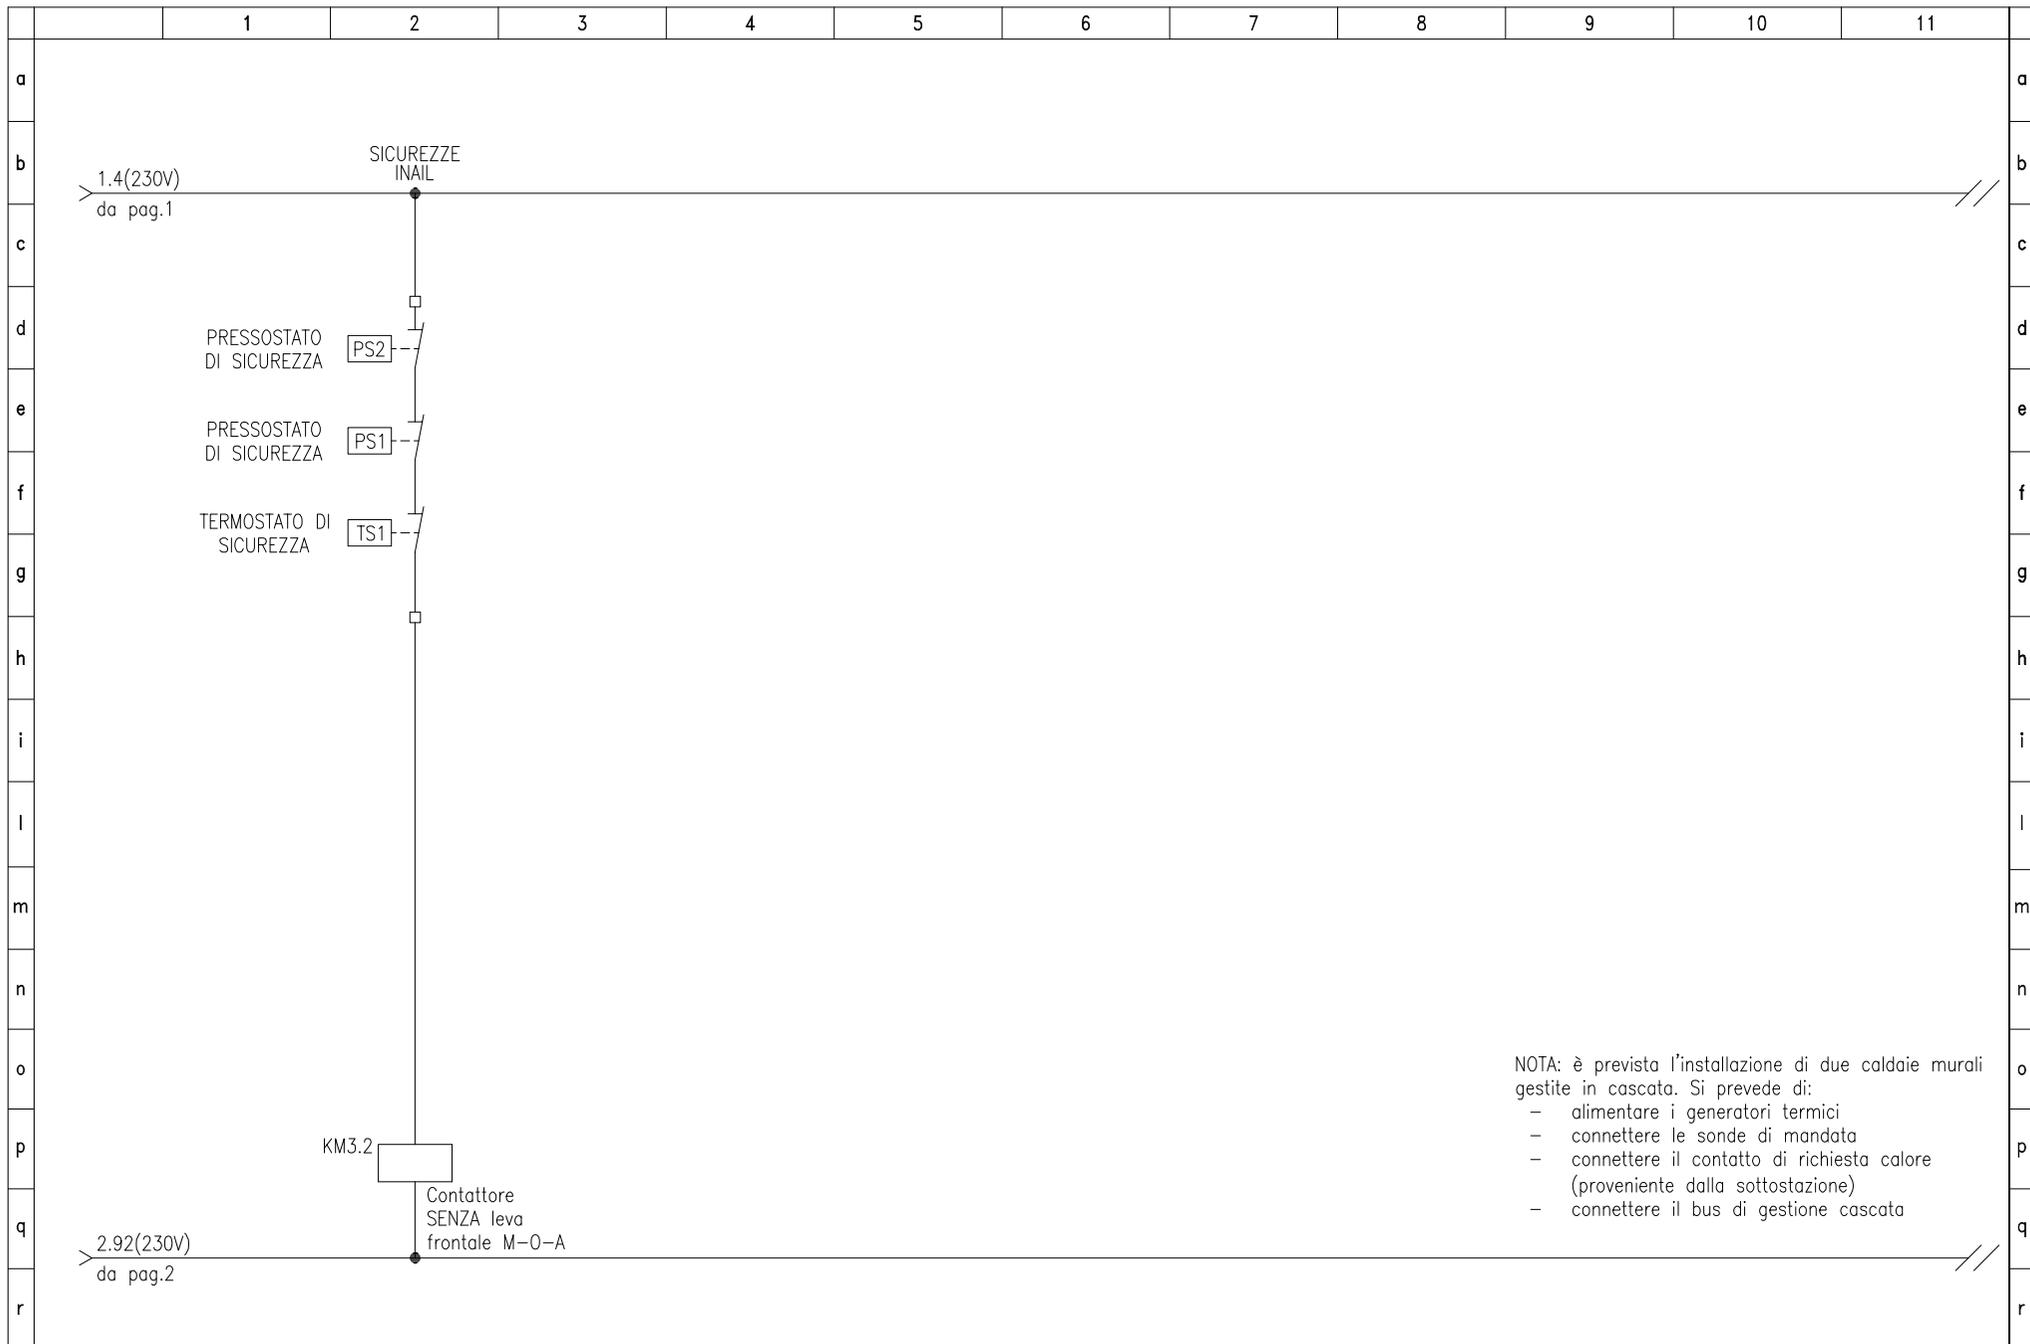

NOTA: è prevista l'installazione di due caldaie murali gestite in cascata. Si prevede di:

- alimentare i generatori termici
- connettere le sonde di mandata
- connettere il contatto di richiesta calore (proveniente dalla sottostazione)
- connettere il bus di gestione cascata

CLIENTE	Comune di Somma Lombardo	DATA	13/07/22	AGG.		varesecontrolli s.r.l. via Ticino, 15 - 21100 Varese - tel. 0332/226470 fax 0332/820811 e-mail<info@varesecontrolli.it>	RIF.QUADRO	QCT		
DESCRIZIONE	Scuola Secondaria Leonardo da Vinci Schema elettrico unifilare QUADRO CENTRALE TERMICA	DISEGNATORE	DL	STABILE	2927-08		FILE	22053202	PAGINA	3/6
		CONTROLLO	DB	COMMESSA	220532					

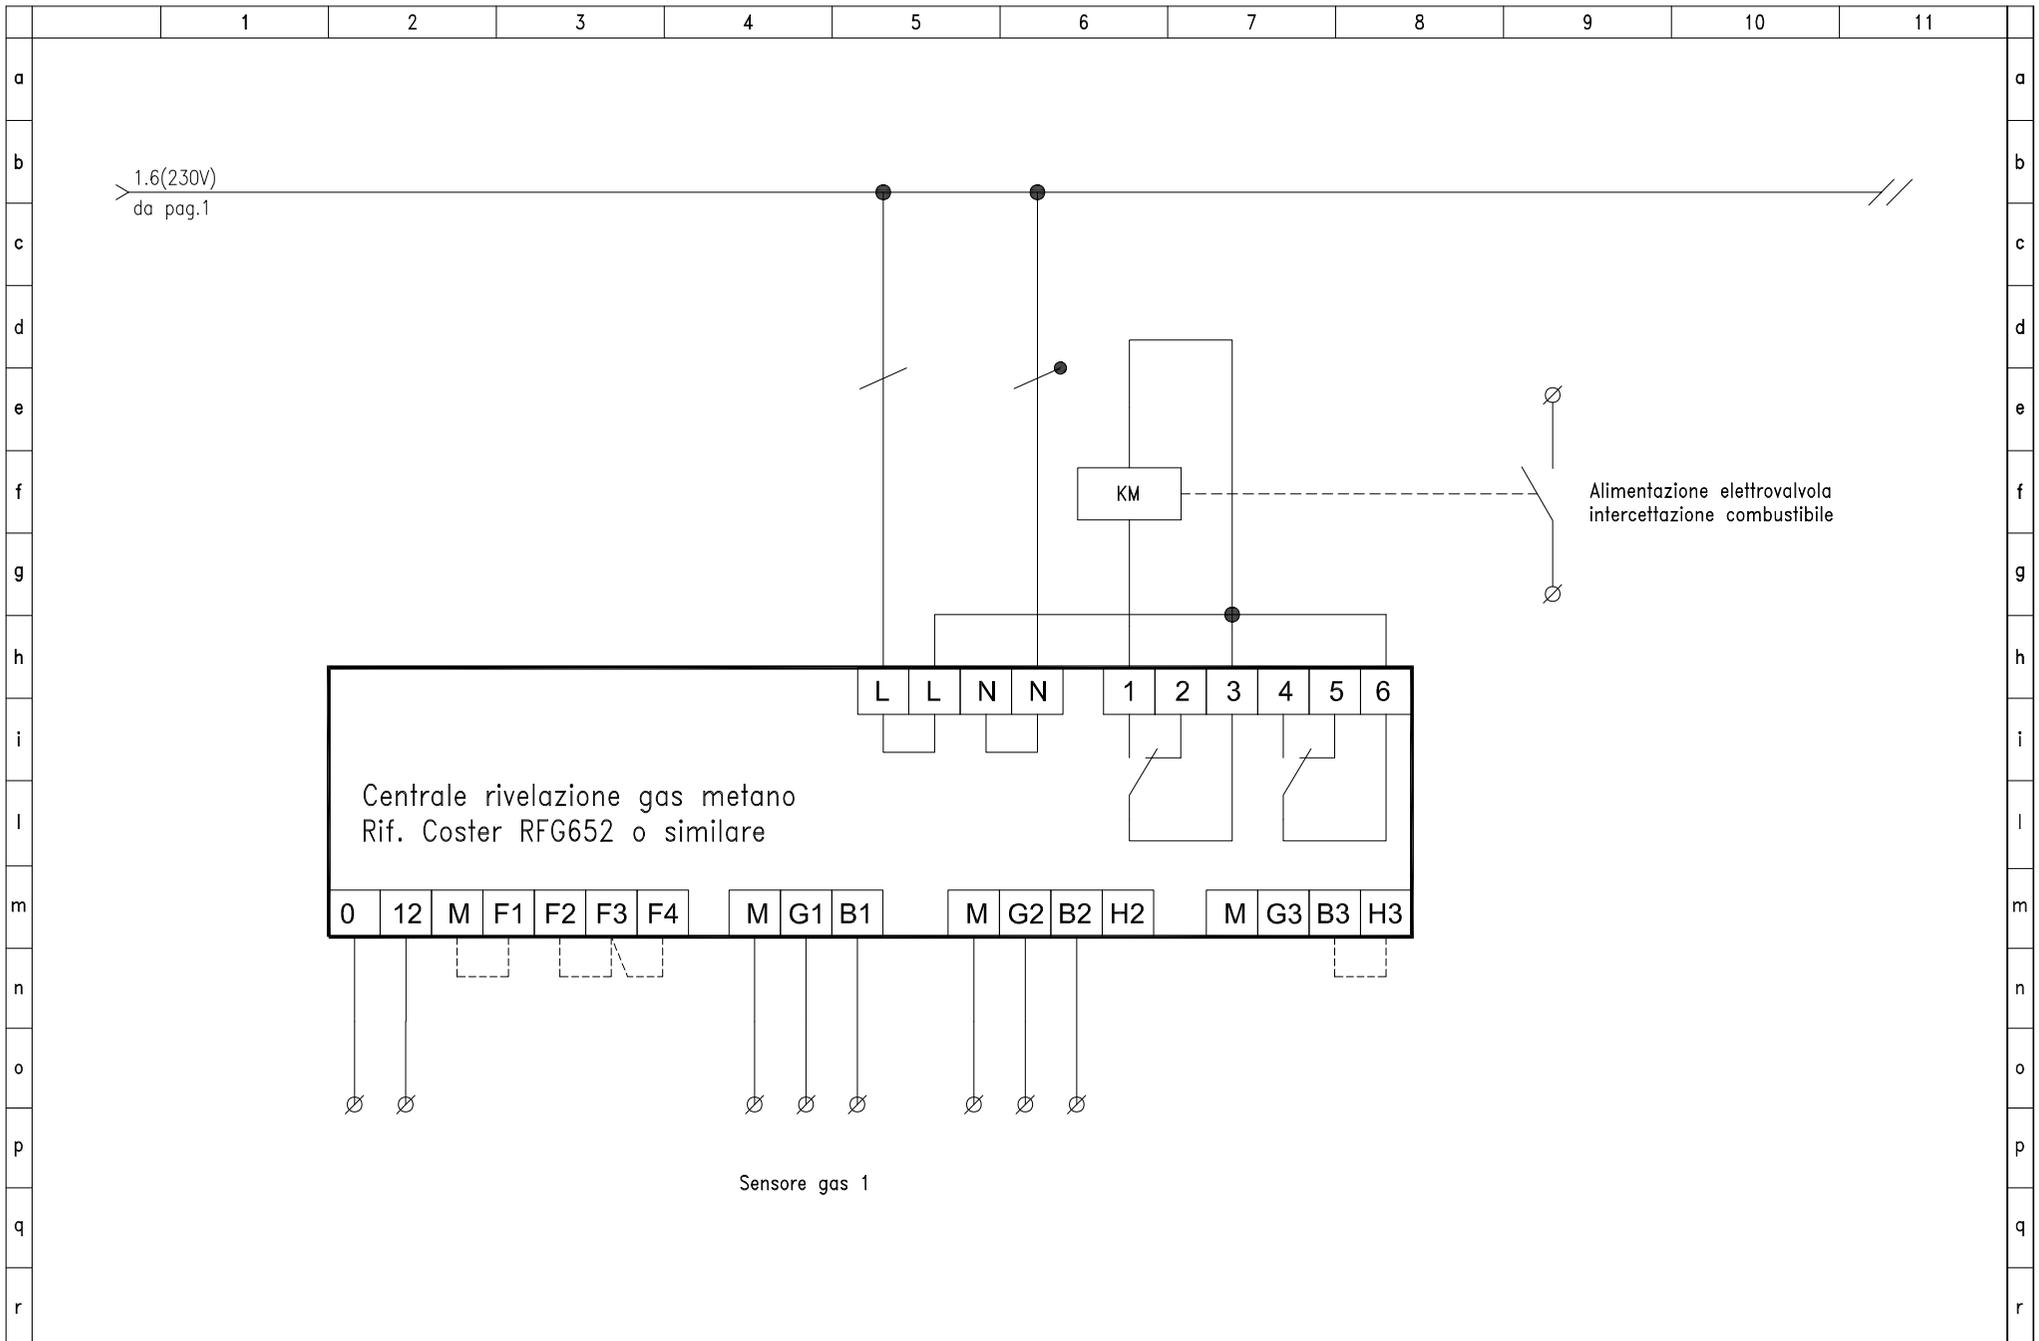

CLIENTE	Comune di Somma Lombardo	DATA	13/07/22	AGG.		varesecontrolli s.r.l. via Ticino, 15 - 21100 Varese - tel. 0332/226470 fax 0332/820811 e-mail<info@varesecontrolli.it>	RIF.QUADRO	QCT		
DESCRIZIONE	Scuola Secondaria Leonardo da Vinci Schema elettrico unifilare QUADRO CENTRALE TERMICA	DISEGNATORE	DL	STABILE	2927-08		FILE	22053202	PAGINA	4/6
		CONTROLLO	DB	COMMESSA	220532					


A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione scritta della scrivente.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
a												a
b												b
c												c
d												d
e												e
f												f
g												g
h												h
i												i
l												l
m												m
n												n
o												o
p												p
q												q
r												r

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

CLIENTE	Comune di Somma Lombardo	DATA	13/07/22	AGG.				varesecontrolli s.r.l. via Ticino, 15 - 21100 Varese - tel. 0332/226470 fax 0332/820811 e-mail<info@varesecontrolli.it>	RIF.QUADRO	QCT		
DESCRIZIONE	Scuola Secondaria Leonardo da Vinci Schema elettrico unifilare QUADRO CENTRALE TERMICA	DISEGNATORE	DL	STABILE	2927-08				FILE	22053202	PAGINA	5/6
		CONTROLLO	DB	COMMESSA	220532							
A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione scritta della scrivente.												

Layout indicativo quadro elettrico

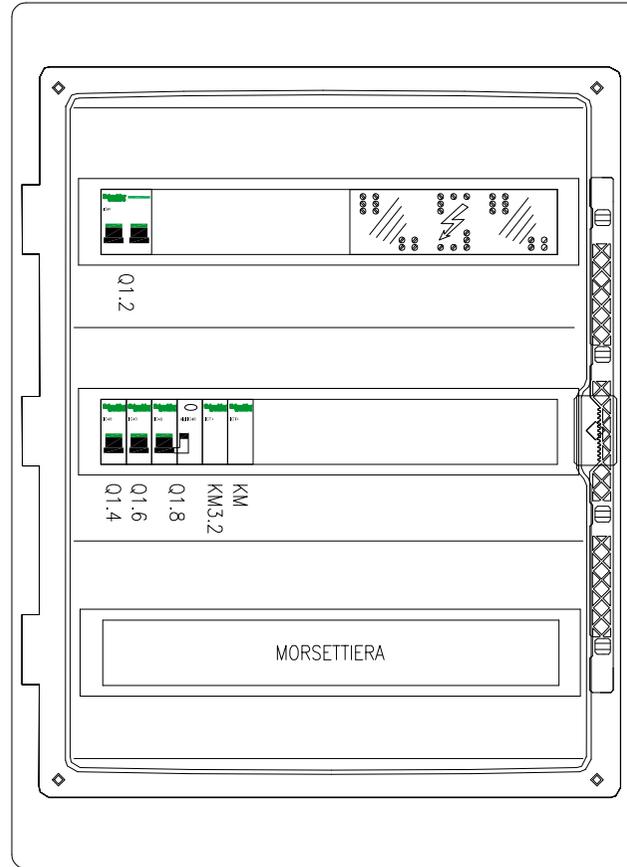

QUADRO ELETTRICO IN POLIESTERE PER INSTALLAZIONE A PARETE
 GRADO DI PROTEZIONE IP65
 PORTA TRASPARENTE
 PANNELLI FRONTALI CON GUIDA DIN
 PANNELLO CIECO PER MORSETTIERA

Dimensioni 610x448x160

CLIENTE	Comune di Somma Lombardo	DATA	13/07/22	AGG.		varesecontrolli s.r.l. via Ticino, 15 - 21100 Varese - tel. 0332/226470 fax 0332/820811 e-mail<info@varesecontrolli.it>	RIF.QUADRO	QCT		
DESCRIZIONE	Scuola Secondaria Leonardo da Vinci Schema elettrico unifilare QUADRO CENTRALE TERMICA	DISEGNATORE	DL	STABILE	2927-08		FILE	22053202	PAGINA	6/6
		CONTROLLO	DB	COMMESSA	220532					